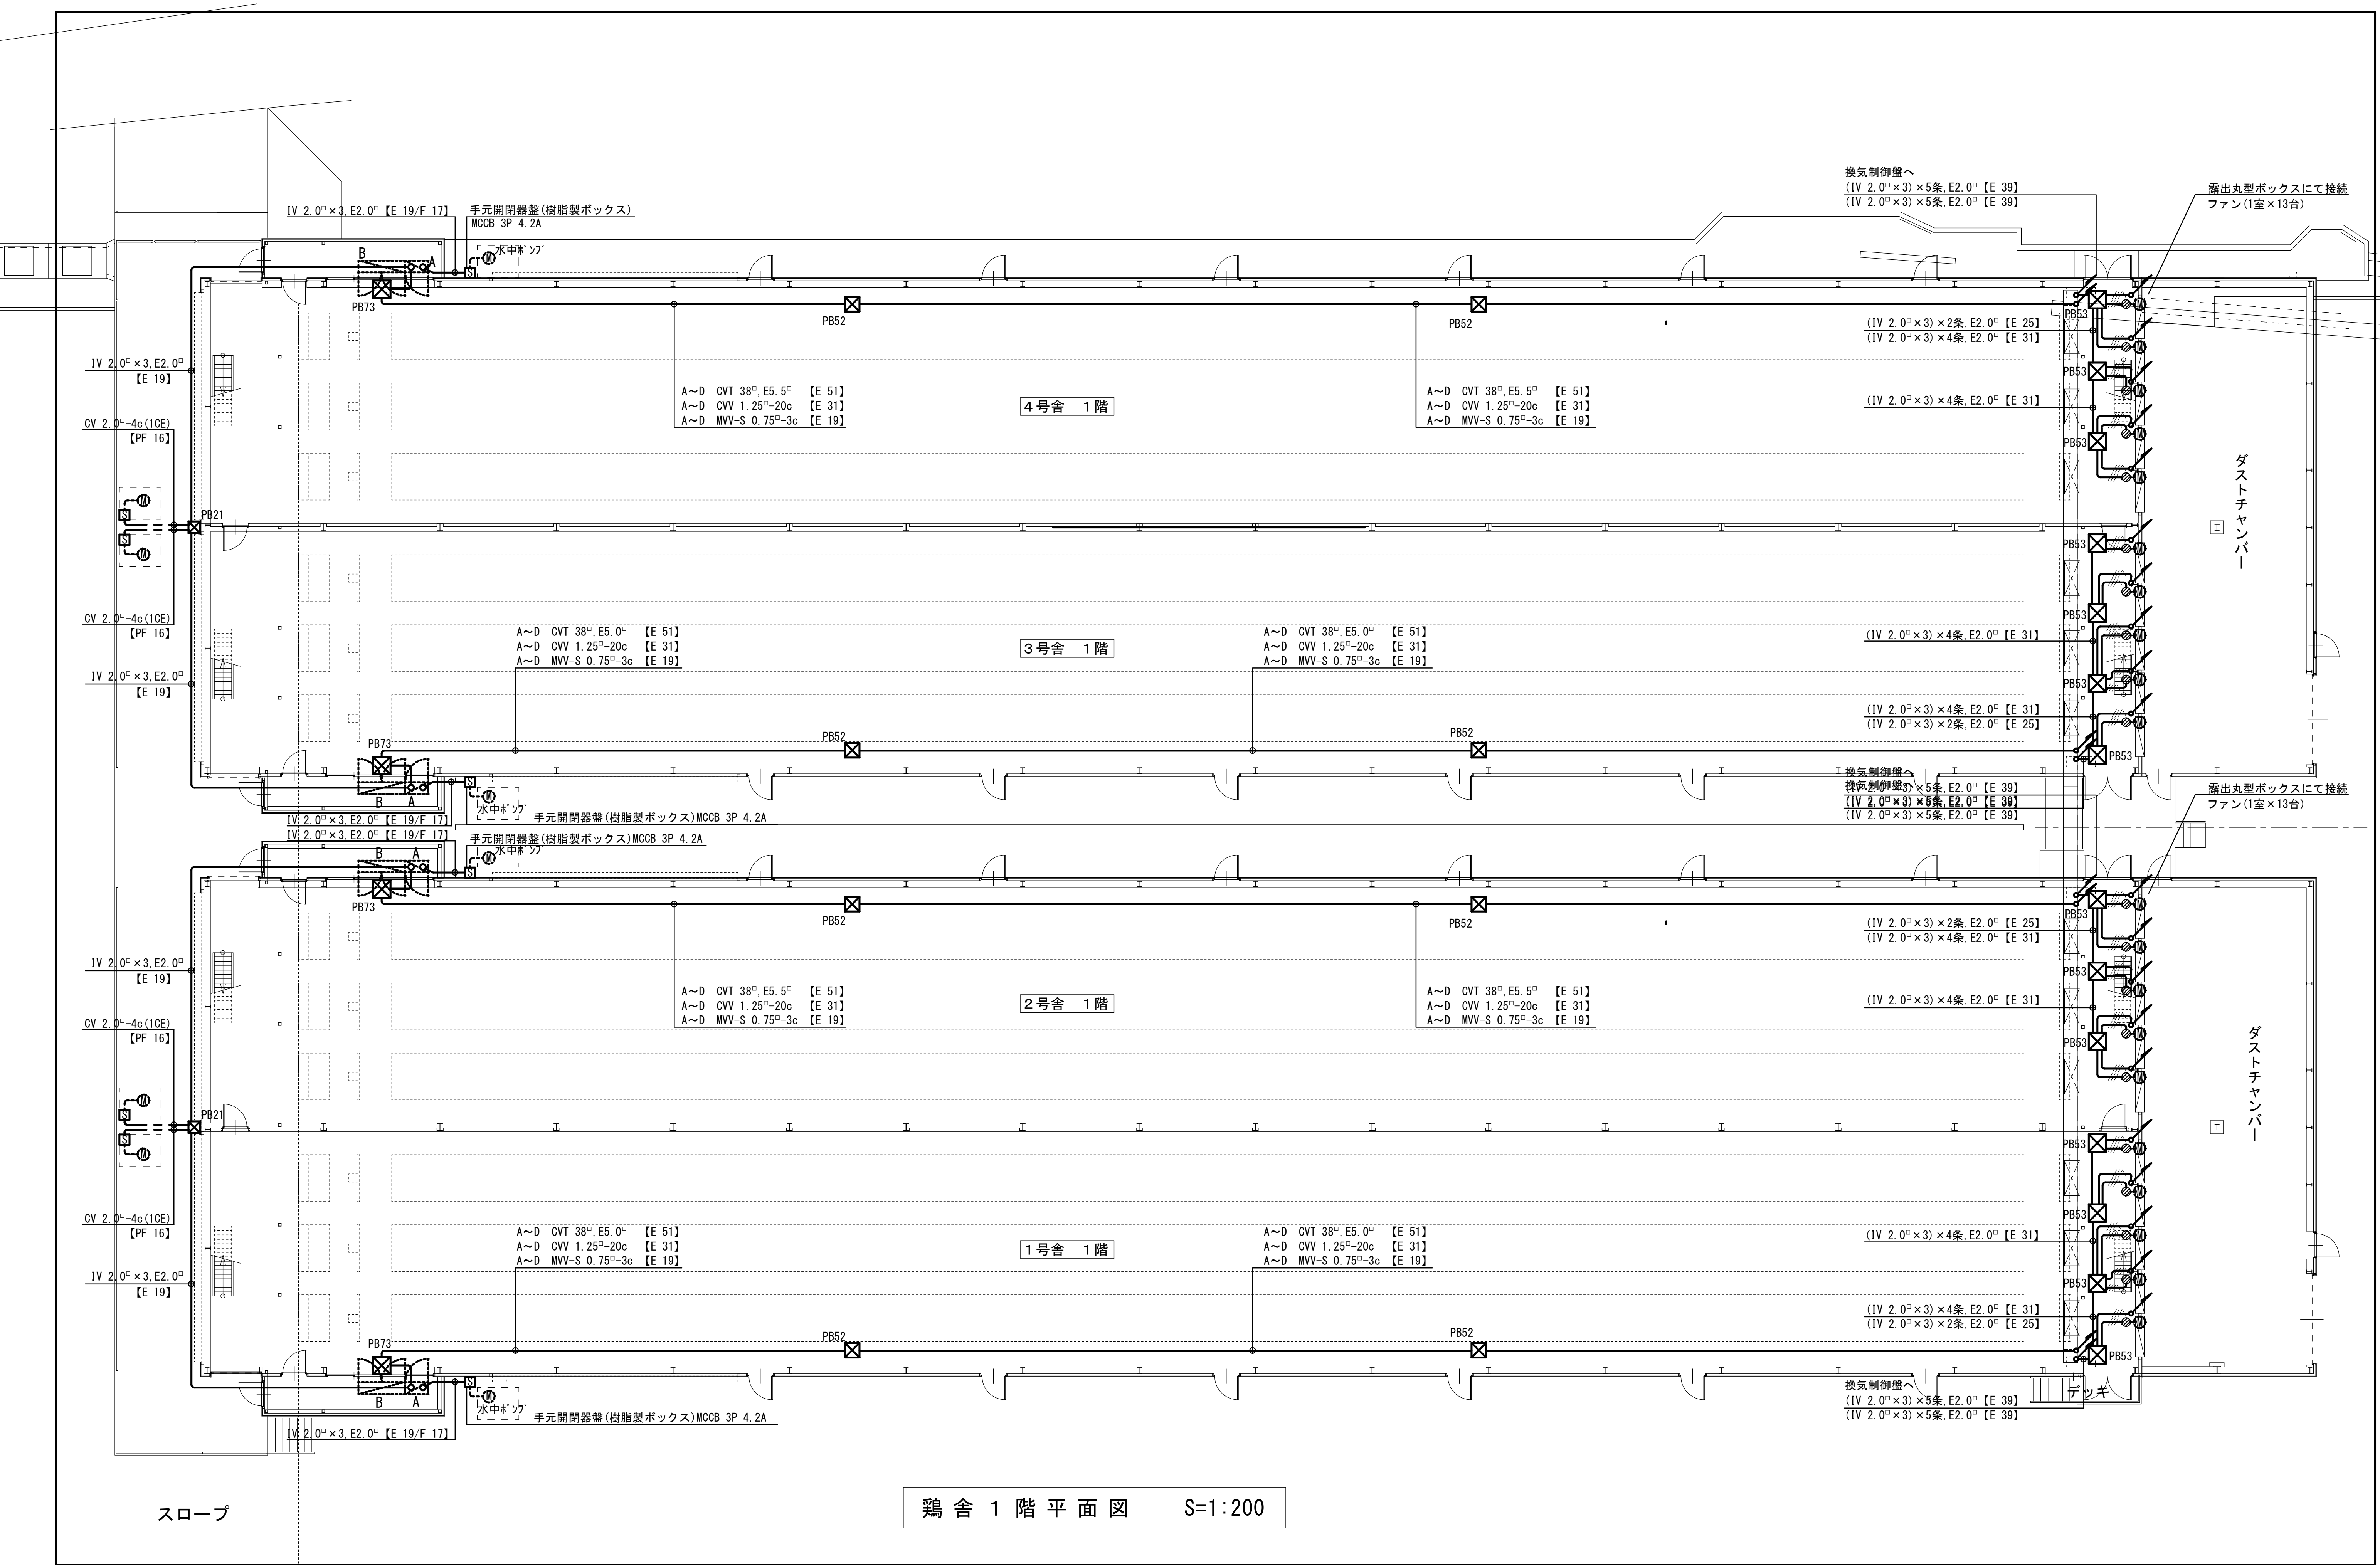
IV 2.0□×3,E2.0□【E 19/F 17】
手元開閉器盤(樹脂製ボックス)
MCCB 3P 4.2A
水中ポンプ
B
A
PB73
PB52
PB21
PB53
IV 2.0□×3,E2.0□
【E 19】
CV 2.0□-4c(1CE)
【PF 16】
A～D CVT 38□,E5.5□ 【E 51】
A～D CVV 1.25□-20c 【E 31】
A～D MVV-S 0.75□-3c 【E 19】
A～D CVT 38□,E5.0□ 【E 51】
4号舎 1階
3号舎 1階
2号舎 1階
1号舎 1階
換気制御盤へ
(IV 2.0□×3)×5条,E2.0□【E 39】
(IV 2.0□×3)×5条,E2.0□【E 39】
露出丸型ボックスにて接続
ファン(1室×13台)
(IV 2.0□×3)×2条,E2.0□【E 25】
(IV 2.0□×3)×4条,E2.0□【E 31】
ダストチャンバー
手元開閉器盤(樹脂製ボックス)MCCB 3P 4.2A
デッキ
スロープ

鶏舎1階平面図 S=1:200

(株)創夢建築設計
1級建築士登録 第146135号 服部吉博

FILE NAME X:¥DETABASE¥R04-126-1 姫路夢前農場 実施設計¥図面¥00 実施設計¥ケージ工事¥電気設備 02 ハイテム名前削除¥128 ケージ 換気設備(1階).jww

CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	SCALE			
			S=1:200	CONSTRUCTION NAME	姫路夢前農園 鶏舎新築工事	No. 128
			PRINT OUT 令和7年 4月 1日	PLAN NAME	1階換気設備	R04-126